



PT Manual de instruções páginas 1 a 6
Original

Conteúdo

1 Sobre este documento
1.1 Função 1
1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado 1
1.3 Símbolos utilizados 1
1.4 Utilização correta conforme a finalidade 1
1.5 Indicações gerais de segurança 1
1.6 Advertência contra utilização incorreta 2
1.7 Isenção de responsabilidade 2

2 Descrição do produto
2.1 Código do modelo 2
2.2 Versões especiais 2
2.3 Descrição e utilização 2
2.4 Dados técnicos 2
2.5 Certificação de segurança 3

3 Montagem
3.1 Instruções gerais de montagem 3
3.2 Dimensões 3

4 Ligação elétrica
4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica 3

5 Modo de atuação e configurações
5.1 Funções dos LED's 3
5.2 Descrição dos terminais 3
5.3 Indicações técnicas acerca dos circuitos 3

6 Colocação em funcionamento e manutenção
6.1 Teste de funcionamento 4
6.2 Manutenção 4

7 Desmontagem e eliminação
7.1 Desmontagem 4
7.2 Eliminação 4

8 Anexo
8.1 Exemplos de ligação 4
8.2 Configuração do sensor 4
8.3 Configuração do atuador 4
8.4 Diagrama sequencial 5

9 Declaração de conformidade EU

1. Sobre este documento

1.1 Função

O presente manual de instruções fornece as informações necessárias para a montagem, a colocação em funcionamento, a operação segura e a desmontagem do dispositivo de segurança. O manual de instruções deve ser mantido sempre em estado legível e guardado em local acessível.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado

Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter lido e entendido o manual de instruções, bem como de se ter familiarizado com as normas de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

A seleção e montagem dos dispositivos, bem como a sua integração na técnica de comando, são vinculados a um conhecimento qualificado da legislação pertinente e requisitos normativos do fabricante da máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Informação, dica, nota:

Este símbolo identifica informações adicionais úteis.



Cuidado: A não observação deste aviso de advertência pode causar avarias ou funcionamento incorreto.

Advertência: A não observação deste aviso de advertência pode causar danos pessoais e/ou danos na máquina.

1.4 Utilização correta conforme a finalidade

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir funções voltadas para a segurança, como parte integrante de um equipamento completo ou máquina. Está na responsabilidade do fabricante do equipamento ou máquina assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.

O módulo de segurança pode ser utilizado exclusivamente conforme as considerações a seguir ou para as finalidades homologadas pelo fabricante. Informações detalhadas sobre a área de aplicação podem ser consultadas no capítulo "Descrição do produto".

1.5 Indicações gerais de segurança

Devem ser observadas as indicações de segurança do manual de instruções bem como as normas nacionais específicas de instalação, segurança e prevenção de acidentes.



Outras informações técnicas podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet em www.schmersal.net.

Todas as informações são fornecidas sem garantia. Reservado o direito de alterações conforme o desenvolvimento tecnológico.



O conceito global do comando, no qual o componente de segurança será integrado, deve ser validado segundo a norma EN ISO 13849-2.

Observando-se as indicações de segurança, bem como as instruções de montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção, não são conhecidos riscos residuais.

1.6 Advertência contra utilização incorreta



A utilização tecnicamente incorreta, em desacordo com a finalidade ou quaisquer manipulações no módulo relé de segurança podem ocasionar a ocorrência de perigos para pessoas e danos em partes da máquina ou equipamento. Favor observar também as respetivas indicações relacionadas na norma EN 1088.

1.7 Isenção de responsabilidade

Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de montagem ou devido à não observação deste manual de instruções. Também não assumimos nenhuma responsabilidade adicional por danos causados pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não homologados pelo fabricante.

Por motivo de segurança não são permitidas quaisquer reparações, alterações ou modificações efetuadas por conta própria, nestes casos o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

O módulo pode ser operado apenas num invólucro fechado, ou seja, com a tampa frontal montada.

2. Descrição do produto

2.1 Código do modelo

Este manual de instruções é válido para os seguintes modelos:

SRB 201ZH X3



Apenas com a execução correta das modificações descritas neste manual de instruções está assegurada a função de segurança e portanto é mantida a conformidade relativamente à Diretiva de Máquinas.

2.2 Versões especiais

Para as versões especiais que não estão listadas no código de modelo no item 2.1 as especificações anteriores e seguintes aplicam-se de forma análoga, desde que sejam coincidentes com a versão de série.

2.3 Descrição e utilização

Os módulos de segurança para aplicação em circuitos elétricos de segurança são projetados para incorporação em armários de distribuição. Eles destinam-se à avaliação segura dos sinais de duas peças atuadoras A + B e correspondem a um comutador de duas mãos do tipo III/C conforme DIN EN 574

A função de segurança é definida como a a abertura das libertações 13-14 e 23-24 ao se soltar uma ou as duas peças atuadoras A + B. Os trajetos de corrente relevantes para a segurança com os contactos de saída 13-14 e 23-24 cumprem, levando em conta uma consideração do valor PFH, os seguintes requisitos (ver também 2.5 "Certificação de segurança"):

- Categoria 4 – PL e conforme DIN EN ISO 13849-1
- correspondente a SIL 3 conforme DIN EN 61508-2
- correspondente a SILCL 3 conforme DIN EN 62061 (correspondente à categoria de comando 4 conforme DIN EN 954-1)

Para determinar o nível de performance (PL) conforme DIN EN ISO 13849-1 da função de segurança completa (por exemplo, sensor, lógica, atuador), é necessário considerar todos os componentes relevantes.

2.4 Dados técnicos

Propriedades globais

Instruções:	IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1, IEC 61508
Esforços de origem climática:	EN 60068-2-78
Fixação:	Fixação rápida para perfil normalizado segundo DIN EN 60715
Designação da ligação:	EN 60947-1
Material do invólucro:	plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, ventilado
Material dos contactos:	AgSnO, autolimpante, de condução positiva
Peso:	200 g
Condições de arranque:	Automatico
Circuito de retorno (S/N):	Sim
Armação retardada com arranque automático:	tip. 50 ms
Tempo de reação:	tip. 30 ms
Monitorização de simultaneidade:	máx. 0,5 s
Ponte ou shunt no caso de queda de tensão:	tip. 30 ms

Dados mecânicos

Tipo de conexão:	Terminais roscados
Secção do cabo:	mín. 0,25 mm ² / máx. 2,5 mm ²
Condutor de ligação:	rígido ou flexível
Binário de aperto para os terminais:	0,6 Nm
Terminais amovíveis (S/N):	Não
Resistência mecânica:	10 milhões de ciclos de comutação
Vida útil elétrica:	Curva de desaceleração sob consulta
Resistência a impactos:	30 g / 11ms
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:	10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Condições do ambiente

Temperatura ambiente:	-25 °C ... +60 °C
Temperatura para armazenagem e transporte:	-40 °C ... +85 °C
Tipo de proteção: Invólucro:	IP40
Terminais:	IP20
Compartimento de montagem:	IP54
Distância dielétrica e de fuga IEC/EN 60664-1:	4 kV/2 (isolamento de base)
Resistência a interferências:	conforme diretiva CEM

Dados elétricos

Resistência de contacto em estado novo:	máx. 100 mΩ
Consumo de potência:	máx.. 1,5 W
Tensão de operação projetada U _e :	24 VDC -10% / +10%, Restwelligkeit máx. 10%
Proteção da tensão de operação:	fusível eletrônico interno, corrente de disparo > 1,0 A F3: 1,0 A externo

Entradas monitorizadas

Deteção de curto-circuito (S/N):	Sim
Deteção de rutura do cabo (S/N):	Sim
Deteção de fuga à terra (S/N):	Sim
Número de contactos NA:	2
Número de contactos NF:	2
Comprimento dos cabos:	1.500 m com 1,5 mm ² 2.500 m com 2,5 mm ²
Resistência do condutor:	máx. 40 Ω

Saídas

Número de contactos de segurança:	2
Número de contactos auxiliares:	1
Número de saídas de sinalização:	0

Capacidade de comutação dos contactos de segurança:
13-14; 23-24:
máx. 250 V, 6 A resistiva (indutiva com circuito de proteção adequado);
min. 10 V / 10 mA

Capacidade de comutação dos contactos auxiliares:
31-32: 24 VDC / 2 A

Proteção dos contactos de segurança: externo ($I_k = 1000$ A) conforme EN 60947-5-1 fusível 8 A rápido, 6,3 A retardado

Proteção dos contactos auxiliares: externo ($I_k = 1000$ A) conforme EN 60947-5-1 fusível 2,5 A rápido, 2 A retardado

Categoria de aplicação conforme IEC/EN 60947-5-1: AC-15 / DC-13: EN 60947-5-1

Dimensões A x L x P: 100 x 22,5 x 121 mm

Os dados técnicos citados neste manual são válidos para a operação do aparelho com a voltagem operacional de projeto $U_e \pm 0\%$.

2.5 Certificação de segurança

Instruções: EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1, DIN EN 574, EN 60204-1

PL:	até e
Categoria:	até 4
Valor-PFH:	$\leq 2,00 \times 10^{-8}/h$
SIL:	até 3
Vida útil:	20 anos

O valor PFH de $2,00 \times 10^{-8}/h$ é válido para as combinações, listadas na tabela abaixo, de carga de contacto (corrente através dos contactos de habilitação) e número de ciclos de comutação (n_{oply}). Com 365 dias de operação por ano e funcionamento 24 horas, resultam para os contactos de relé os tempos de ciclo de comutação listados abaixo (t_{cycle}). Outras aplicações diferentes sob consulta.

Carga de contacto	n_{oply}	t_{cycle}
20 %	525.600	1,0 min
40 %	210.240	2,5 min
60 %	75.087	7,0 min
80 %	30.918	17,0 min
100 %	12.223	43,0 min

3. Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem

A fixação é executada em modo de fixação rápida para perfis normalizados conforme EN 60715.

Encaixar o invólucro com o lado inferior no perfil em U invertido, ligeiramente inclinado para a frente, e pressionar para cima até engatar.

3.2 Dimensões

Todas as medidas em mm.

Dimensões do aparelho (A/L/P): 100 x 22,5 x 121 mm

4. Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica



Para a segurança elétrica, a proteção contra contacto dos equipamentos ligados e portanto conectados eletricamente, bem como o isolamento dos condutores de alimentação, deve ser dimensionada para a maior voltagem presente no aparelho.



A ligação elétrica pode ser efetuada apenas em estado desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Exemplos de ligação ver anexo.

5. Modo de atuação e configurações

5.1 Funções dos LED's

K1: Estado canal 1

K2: Estado canal 2

U_B : Estado da tensão operacional

(LED acende quando há tensão operacional nos terminais A1-A2)

5.2 Descrição dos terminais

Voltagens:	A1	+24 VDC
	A1.1	+ 24 V
	A2	0 VDC
	A2.1	0 V
Entradas:	S11	Entrada canal 1 (+)
	S21	Entrada canal 2 (-)
Saídas:	13-14	Primeira saída de segurança
	23-24	Segunda saída de segurança
Arranque:	Y1-Y2	Circuito de retorno
	31-32	Contacto auxiliar de abertura




Fig. 1

5.3 Indicações técnicas acerca dos circuitos



Saídas de sinalização não podem ser em circuitos elétricos de segurança.



O contacto NF dos botões A + B deve ter sido aberto, antes de o contacto NA fechar. Não pode haver contactos sobrepostos, caso contrário o fusível iria atuar.



A atuação dos botões A + B tem de ocorrer numa janela de tempo de < 0,5 sec. (monitorização de simultaneidade), caso contrário não há libertação do arranque !

6. Colocação em funcionamento e manutenção

6.1 Teste de funcionamento

O módulo de segurança deve ter a sua função de segurança testada. Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:

1. Verificar a fixação
2. Verificar a integridade da entrada de condutor e das ligações
3. Verificar se não há danos no invólucro do módulo de segurança
4. Verificar a função elétrica dos sensores interligados e sua atuação sobre o módulo de segurança, bem como sobre os atuadores ligados na sequência

6.2 Manutenção

Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos regulares, através dos seguintes passos:

1. Verificar se o módulo de segurança está fixo firmemente
2. Verificar a alimentação quanto a danos
3. Verificar a função elétrica



O aparelho deve ser submetido às verificações regulares segundo o regulamento de segurança operacional, no mínimo 1 x por ano.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser substituídos.

7. Desmontagem e eliminação

7.1 Desmontagem

O módulo de segurança pode ser desmontado apenas em estado desenergizado.

Premir o lado inferior do invólucro para cima, inclinar ligeiramente para a frente e desengatar.

7.2 Eliminação

O módulo de segurança deve ser eliminado de modo tecnicamente correto, conforme as normas e legislação nacional.

8. Anexo

8.1 Exemplos de ligação

Comando de dois canais, com dois botões A e B (ver Fig. 2)

- Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contactores ou relés com contactos forçados.
- Ⓜ = Circuito de retorno

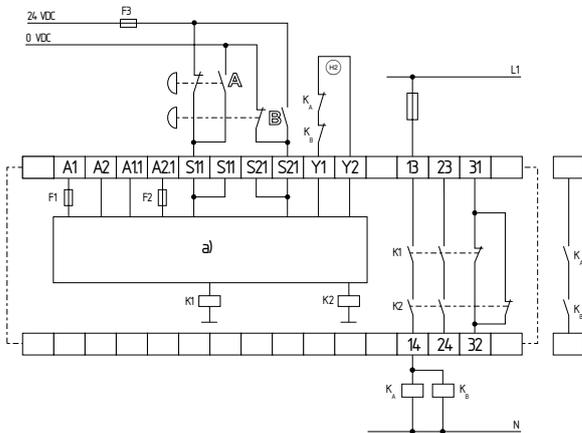


Fig. 2
a) Lógica de comando

8.2 Configuração do sensor

Comutação de duas mãos conforme DIN EN 574 e EN 60204-1 (v. Fig. 3)

- São detetadas falhas funcionais de cada contacto do botão, bem como fugas à terra e curto-circuitos.
- Circuito de retorno: a função técnica de segurança dos contactores externos de condução positiva é monitorizada através de uma ligação em série dos contactos NF com os terminais Y1 e Y2. Em estado de repouso este circuito tem de estar fechado.
- Categoria de segurança III/C conforme DIN EN 574
- Pode ser atingida a Cat. 4 – PL e conforme DIN EN ISO 13849-1




Fig. 3

8.3 Configuração do atuador

Comando de canal único com circuito de retorno (ver Fig. 4)

- Apropriado para reforçar ou multiplicar contactos através de relés ou contactores com contactos forçados.
- Ⓜ = Circuito de retorno:
- Se o circuito de retorno não é necessário, este deve ser substituído por uma ponte.

Comando de dois canais com circuito de retorno (ver Fig. 5)

- Apropriado para reforçar ou multiplicar contactos através de relés ou contactores com contactos forçados.
- Ⓜ = Circuito de retorno:
- Se o circuito de retorno não é necessário, este deve ser substituído por uma ponte.

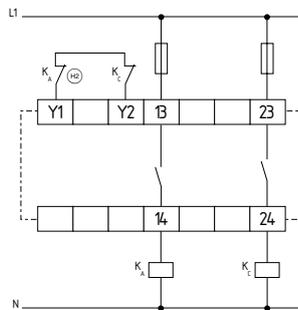


Fig. 4

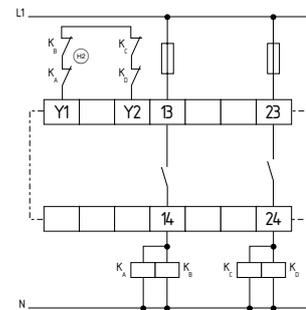


Fig. 5

Comando diverso com circuito de retorno (ver Fig. 6)

- Apropriado para reforçar ou multiplicar contactos através de relés ou contactores com contactos forçados.
- Ⓢ = Circuito de retorno:
- Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.

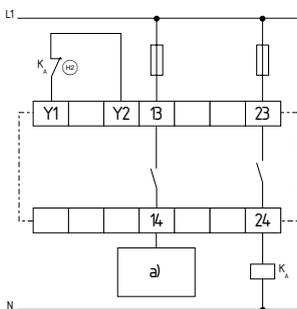


Fig. 6

a) Libertação do regulador

8.4 Diagrama sequencial

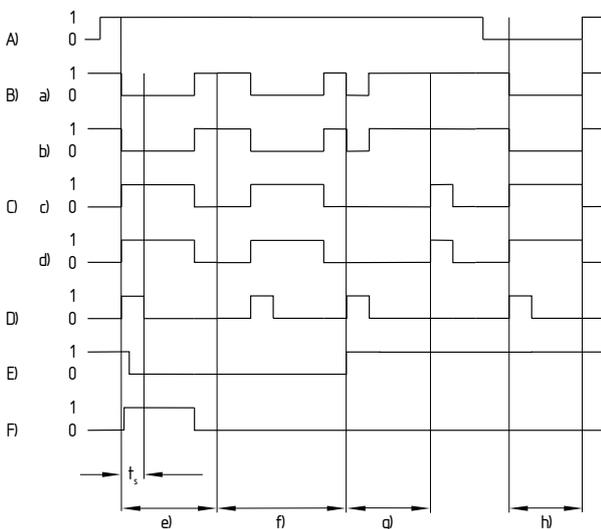


Fig. 7

- A) Tensão operacional UB;
- B) Botão de duas mãos A: a representação refere-se aos potenciais dos terminais de ligação do módulo;
a) Contacto NF S11; b) Contacto NA S11;
- C) Botão de duas mãos B: a representação refere-se aos potenciais dos terminais de ligação do módulo;
c) Contacto NF S21; d) Contacto NA S21;
- D) Monitorização de simultaneidade t_s (atuação síncrona);
- E) Circuito de retorno Y1-Y2;
- F) Contactos de saída 13-14, 23-24 livres de potencial ;
- e) ciclo de trabalho sem interferência $t_s \leq 0,5$ s;
- f) erro no circuito de retorno;
- g) erro de atuação síncrona $t_s > 0,5$ s;
- h) erro botões A, B lig. antes de UB

9. Declaração de conformidade EU

Declaração de conformidade EU



Original
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Pelo presente declaramos que, devido à sua concepção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

Denominação do componente: SRB201ZH X3

Descrição do componente: Dispositivo interruptor de segurança para aplicações com duas mãos

Diretivas pertinentes:
Diretiva de máquinas 2006/42/CE
Diretiva CEM 2014/30/EU
Diretiva RoHS 2011/65/EU

Normas aplicadas:
EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009,
EN 574:1996 + A1:2008,
ISO 13851 :2002,
EN ISO 13849-1 :2008 + AC:2009,
EN ISO 13849-2:2012

Organismo notificado de exame CE de tipo: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Nº de identificação: 0035

Certificado CE de exame de tipo: 01/205/5020.01/15

Responsável pela organização da documentação técnica: Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Local e data da emissão: Wuppertal, 07 de de Fevereiro de 2017

Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

SRB201ZH X3-C-PT



A declaração de conformidade vigente está disponível para download na Internet em www.schmersal.net.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>