



ES Manual de instrucciones. páginas 1 a 6
Original

Contenido

1	Acerca de este documento	
1.1	Función	1
1.2	A quién va dirigido: personal experto autorizado	1
1.3	Símbolos utilizados	1
1.4	Uso previsto	1
1.5	Instrucciones de seguridad generales	1
1.6	Advertencia sobre el uso inadecuado	2
1.7	Exención de responsabilidad	2
2	Descripción del producto	
2.1	Código de pedidos	2
2.2	Versiones especiales	2
2.3	Descripción y uso	2
2.4	Datos técnicos	2
2.5	Certificación de seguridad	3
3	Montaje	
3.1	Instrucciones generales para el montaje	3
3.2	Dimensiones	3
4	Conexión eléctrica	
4.1	Instrucciones generales para la conexión eléctrica	3
5	Funcionamiento y configuraciones	
5.1	Funciones de los LED's	3
5.2	Descripción de terminales	4
5.3	Indicaciones técnicas sobre el circuito	4
6	Puesta en servicio y mantenimiento	
6.1	Prueba de funcionamiento	4
6.2	Mantenimiento	4
7	Desmontaje y retirada	
7.1	Retirada	4
7.2	Retirada	4

8 Anexo

8.1	Ejemplos de conexión	4
8.2	Configuración inicial	5
8.3	Configuración de sensores	5
8.4	Configuración de actuadores	5

9 Declaración de conformidad CE

1. Acerca de este documento

1.1 Función

El presente manual de instrucciones ofrece la información necesaria para el montaje, la puesta en servicio, el funcionamiento seguro, así como el desmontaje del dispositivo de seguridad. El manual siempre debe conservarse en estado legible y estar accesible en todo momento.

1.2 A quién va dirigido: personal experto autorizado

Todas las acciones descritas en este manual de instrucciones sólo deberán ser realizadas por personal experto debidamente formado y autorizado por el usuario de la máquina.

Sólo instale y ponga en servicio el equipo tras haber leído y entendido el manual de instrucciones, y conocer las normas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes.

La selección y el montaje de los equipos así como su inclusión técnica en el sistema de control van unidos a los conocimientos cualificados de la legislación y normativa aplicable por parte del fabricante de la máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Información, sugerencia, nota:

Este símbolo indica que se trata de información adicional útil.



Atención: Si no se observa esta advertencia podrían ocasionarse fallos o errores de funcionamiento.

Advertencia: Si no se observa esta advertencia podrían ocasionarse daños personales y/o daños en la máquina.

1.4 Uso previsto

La gama de productos de Schmersal no está destinada a consumidores privados.

Los productos aquí descritos han sido desarrollados para asumir funciones relativas a la seguridad como parte de una instalación completa o una máquina individual. Es responsabilidad del fabricante de la instalación o máquina asegurar la seguridad del funcionamiento en general.

El dispositivo de seguridad sólo puede ser utilizado siguiendo las indicaciones que se presentan a continuación o para aplicaciones autorizadas por el fabricante. Encontrará más detalles sobre el ámbito de aplicación en el capítulo 2 "Descripción del producto".

1.5 Instrucciones de seguridad generales

Deberán cumplirse las instrucciones de seguridad incluidas en el manual de instrucciones, así como las normas nacionales relativas a la instalación, seguridad y prevención de accidentes.



Encontrará más información técnica en los catálogos de Schmersal y/o en el catálogo online disponible en Internet en products.schmersal.com.

No se garantiza la exactitud del contenido. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en favor del progreso técnico.

No se conocen riesgos residuales si se observan las indicaciones relativas a la seguridad, así como las instrucciones para el montaje, la puesta en servicio, el servicio y el mantenimiento.

1.6 Advertencia sobre el uso inadecuado



El uso inadecuado o distinto al previsto, así como cualquier neutralización/manipulación pueden ocasionar daños personales o a las máquinas/partes de la instalación al utilizar el dispositivo de seguridad.



EN ISO 13856-1:

1. Ámbito de aplicación (extracto)

Esta parte de la EN ISO 13856 es de aplicación independientemente de la energía aplicada (p.ej. eléctrica, hidráulica, neumática o mecánica) para alfombras y placas de seguridad, que han sido diseñadas para detectar a:

- Personas con un peso corporal de más de 35 kg, y
- Personas (p.ej. niños) con un peso corporal superior a los 20 kg.

Esta parte de la EN ISO 13856 no es aplicable para la detección de personas con un peso corporal inferior a los 20 kg.

1.7 Exención de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de daños y fallos de funcionamiento ocasionados por errores de montaje o la no observación de este manual de instrucciones. Tampoco asume responsabilidad alguna por daños derivados del uso de piezas de recambio o accesorios no autorizados.

Por motivos de seguridad está prohibido realizar cualquier tipo de reparación, reforma y modificación arbitraria, que anula la responsabilidad del fabricante sobre daños resultantes de ello.

El relé sólo debe ponerse en funcionamiento con la caja cerrada, es decir con la tapa frontal montada.

2. Descripción del producto

2.1 Código de pedidos

Este manual de instrucciones es de aplicación para las siguientes referencias:

SRB301HC/T-①

Nº.	Opción	Descripción
①	24V	24 VAC/DC
	24V-(V.2)	24 VDC
	230V	48 ... 240 VAC



La función de seguridad y en consecuencia la conformidad con la directiva de máquinas sólo se mantendrá si las modificaciones descritas en este manual de instrucciones se realizan de forma correcta.

2.2 Versiones especiales

Para versiones especiales que no figuran en el punto 2.1 "Código de pedidos", los datos mencionados y los que se mencionan a continuación son de aplicación en la medida en que correspondan a la versión fabricada de serie.

2.3 Descripción y uso

Los relés de seguridad, para el uso en circuitos eléctricos de seguridad, han sido previstos para el montaje en armarios eléctricos. Se utilizan para la evaluación de las señales emitidas por interruptores de posición de apertura forzada para funciones de seguridad montados en resguardos de seguridad deslizantes, pivotantes o desmontables, así como en aplicaciones de Paro de Emergencia (SMS, marca Schmersal).

La función de seguridad está definida como la apertura de las habilitaciones 13-14, 23-24 y 33-34 al abrir las entradas S13-S14 y/o S23-S24. Los circuitos de corriente relevantes para la seguridad con los contactos de salida 13-14, 23-24 y 33-34 cumplen con los siguientes requisitos bajo consideración de una evaluación de un valor PFH (véase también el capítulo 2.5 "Certificación de seguridad"):

- categoría 4 - PL e según EN ISO 13849-1
- corresponde a SIL 3 según IEC 61508 y EN 62061

Para determinar el nivel de prestación (PL) según EN ISO 13849-1 de toda la función de seguridad (p.ej. sensor, lógica, actuador) es necesario tener en cuenta todos los componentes relevantes.



El concepto general del control en el que se incorpore el componente de seguridad deberá validarse según las normas relevantes.

2.4 Datos técnicos

Datos generales:

Normas: EN 60204-1, EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508

Condiciones climatológicas: EN 60068-2-78

Sujeción: Sujeción rápida por carriles DIN normalizados según EN 60715

Denominación del conexionado: EN 60947-1

Material de la caja: plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilado

Material de los contactos: AgSnO, autolimpiante, guiado monitorizado

Peso: Versión de 24 V: 320 g,

Versión de 230 V: 340 g

Condiciones para el inicio/arranque: Automático o pulsador de inicio/arranque

Circuito de realimentación disponible (S/N): sí

Retardo de conexión: típico 200 ms, máx. 400 ms

Retardo de desconexión: típico 20 ms, máx. 25 ms

Retardo de desconexión (V.2): típico 70 ms, máx. 130 ms

Retardo de desconexión en fallo de alimentación: típico 100 ms

Tolerancia en caso de caídas de tensión: típico 90 ms

Datos mecánicos:

Conexionado: Terminales con tornillo

Sección de cables: mín. 0,25 mm², máx. 2,5 mm²

Cable de conexión: rígido o flexible

Par de apriete para terminales de conexión: 0,6 Nm

Terminales enchufables disponibles (S/N): sí

Vida mecánica: 10 millones de maniobras

Vida eléctrica: curva de reducción de potencia a disposición bajo solicitud

Resistencia al impacto: 30 g / 11 ms

Resistencia a vibraciones según EN 60068-2-6: 10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm

Condiciones ambientales:

Temperatura ambiente: -25 °C ... +60 °C

Temperatura ambiente (V.2): -25 °C ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte: -40 °C ... +85 °C

Grado de protección: Caja: IP40

Bornes: IP20

Espacio para el montaje: IP54

Distancias de separación y fuga según EN 60664-1: 4 kV/2

(aislamiento básico)

Resistencia al ruido eléctrico: según directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM

Datos eléctricos:

Resistencia de los contactos en estado nuevo: máx. 100 mΩ

Consumo:

- Versión 24V: máx. 1,6 W / 3,7 VA

- Versión 230V: máx. 2,0 W / 5,1 VA

Tensión nominal operativa U_e:

- Versión 24V: 24 VDC -15% / +20%,

Ondulación residual máx. 10%

24 VAC -15% / +10%,

- Versión 24V (V.2): 24 VDC -5% / +15%

- Versión 230V: 48 ... 240 VAC

Rango de frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

Fusible de la tensión operativa:

- Versión de 24 V: F1: fusible electrónico interno, corriente de activación > 500 mA; secundaria: fusible electrónico interno, corriente de activación > 0,12 A;
- Versión de 230 V: primario: fusible, corriente de activación T 1 A

Entradas monitorizadas:

Detección de cortocircuitos entre hilos (S/N):	sí
Detección de roturas de cable (S/N):	sí
Detección de contacto a tierra (S/N):	sí
Número de contactos NA:	0
Número de contactos NC:	2
Longitudes de los cables:	1.500 m con 1,5 mm ² , 2.500 m con 2,5 mm ²
Resistencia de los cables:	max. 40 Ω

Salidas:

Cantidad de contactos de seguridad:	3
Cantidad de contactos auxiliares:	1
Cantidad de salidas de aviso:	0

Capacidad de conmutación de los contactos de seguridad: 13-14; 23-24; 33-34: máx. 250 V, 8 A óhmica (inductiva con circuito de protección adecuado); mín. 10 V / 10 mA

Capacidad de conmutación de los contactos de seguridad (V.2): 13-14; 23-24; 33-34: máx. 250 V, 2 A óhmica (inductiva con circuito de protección adecuado); mín. 10 V / 10 mA

Capacidad de conmutación de los contactos auxiliares: 41-42: 24 VDC / 2 A

Fusible de los contactos de seguridad: externo (I_k = 1000 A) según EN 60947-5-1

Fusible 10 A rápido, 8 A lento
Fusible 2,5 A rápido, 2 A lento

- (V.2): Fusible de los contactos auxiliares: externo (I_k = 1000 A) según EN 60947-5-1

fusible 2,5 A rápido, 2 A lento

Corriente y tensión en circuitos de control:

- S13-S14: 24 VDC, Impulso de inicio/arranque: 80 mA / 120 ms; Corriente constante: 20 mA

- S23-S24: 24 VDC / 20 mA

- X1-X2: 24 VDC, Impulso de inicio/arranque: 80 mA / 120 ms

Categoría de uso según EN 60947-5-1: AC-15: 230 V / 6 A; DC-13: 24 V / 6 A

Los datos técnicos indicados en este manual son válidos para el uso del equipo con la tensión operativa nominal U_e ±0%.

2.5 Certificación de seguridad

Normas: EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061 PL: hasta e

Categoría de control: hasta 4

DC: 99% (alto)

CCF: > 65 puntos

Valor PHF: ≤ 2,00 × 10⁻⁸/h

SIL: hasta 3

Vida útil: 20 años

El valor PFH de 2,00 × 10⁻⁸/h es de aplicación para las combinaciones de carga de contacto (corriente a través de contactos de habilitación) y número de ciclos de conmutación (n^{op}/y) que se indican en la siguiente tabla. Contando 365 días de funcionamiento al año y un funcionamiento durante las 24 horas del día, se obtiene para los relés de contacto los tiempos de ciclo de conmutación (t_{cycle}) que se indican a continuación.

Otras aplicaciones bajo demanda

Carga de contacto	n _{oply}	t _{cycle}
20 %	525.600	1,0 min
40 %	210.240	2,5 min
60 %	75.087	7,0 min
80 %	30.918	17,0 min
100 %	12.223	43,0 min

3. Montaje

3.1 Instrucciones generales para el montaje

La sujeción se realiza mediante la sujeción rápida por carriles DIN normalizados según EN 60715.

Colocar el dispositivo por la parte superior en el carril DIN normalizado, inclinándola ligeramente hacia el frente y apretar hacia arriba hasta que encierre.



Para evitar interferencias de compatibilidad electromagnética (CEM), las condiciones físicas del entorno y de operación en el lugar de montaje del producto deben cumplir con el apartado correspondiente a la compatibilidad electromagnética (CEM) de la norma IEC 60204-1.

3.2 Dimensiones

Dimensiones del equipo (Al/An/Pr): 100 x 45 x 121 mm con terminales conectados: 120 × 45 × 121 mm

4. Conexión eléctrica

4.1 Instrucciones generales para la conexión eléctrica



La conexión eléctrica sólo debe realizarse estando el dispositivo libre de tensión y por personal experto autorizado.



La protección contra el contacto de los equipos conectados y en consecuencia unidos eléctricamente y el aislamiento de los cables deben dimensionarse de acuerdo con la seguridad eléctrica para la tensión más alta que aparezca en el equipo.

Longitud de pelado x del cable: 7 mm



Ver ejemplos de conexiones en el anexo

5. Funcionamiento y configuraciones

5.1 Funciones de los LED's

- ON: Encendido: La tensión de alimentación está conectada. / Apagado: Falta tensión de alimentación, cortocircuito entre las entradas S13-S14, S23-S24, defecto en la alimentación de corriente interna
- IN A: Encendido: Entrada S13-S14 cerrada / Apagado: Entrada S13-S14 abierta o rotura de cable
- IN B: Encendido: Entrada S23-S24 cerrada / Apagado: Entrada S23-S24 abierta o rotura de cable
- OUT: Encendido: Ambos relés internos están conectados, si S13-S14 y S23-S24 están cerrados y se cierra el circuito de realimentación / Apagado: Si una de las entradas S13-S14 o S23-S24 o el circuito de realimentación no está cerrado.

5.2 Descripción de terminales

Tensiones:	A1 A2	+24 VDC / 24 VAC / 48 ... 230 VAC 0 VDC / 0 VAC
Entradas:	S13-S14 S23-S24	Entrada canal 1 (+) Entrada canal 2 (-)
Salidas:	13-14 23-24 33-34 41-42	Primera habilitación de seguridad (STOP 0) Segunda habilitación de seguridad (STOP 0) Tercera habilitación de seguridad (STOP 0) Contacto NC auxiliar como contacto de señalización:
Circuito de realimentación:	X1-X2	
Inicio/arranque:	X1-X2	Inicio/arranque manual (pulsador de rearme)

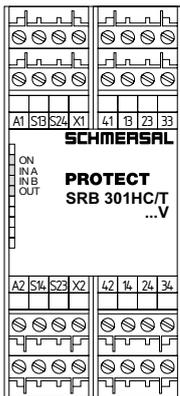


Fig. 1

5.3 Indicaciones técnicas sobre el circuito



Salidas de aviso no puede ser utilizado en circuitos de corriente de seguridad.

6. Puesta en servicio y mantenimiento

6.1 Prueba de funcionamiento

Debe comprobarse el funcionamiento correcto del relé de seguridad. Debe asegurarse lo siguiente:

1. Colocación estable del equipo.
2. Comprobar que el cableado y las conexiones estén en buen estado.
3. Comprobar que la caja del relé de seguridad no esté dañada.
4. Comprobar funcionamiento eléctrico de los sensores conectados y de su efecto sobre el relé de seguridad y actuadores posteriores

6.2 Mantenimiento

Recomendamos realizar regularmente una inspección visual y una prueba de funcionamiento, siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Comprobar que el relé de seguridad esté montado correctamente
2. Comprobar que el cable de alimentación no esté dañado
3. Comprobar el funcionamiento eléctrico



Cuando sea necesaria una comprobación manual de funcionamiento para la detección de una posible acumulación de errores, deberá ser realizada con las frecuencias que se indican a continuación:

- por lo menos mensualmente para PL e con categoría 3 o categoría 4 (según EN ISO 13849-1) o SIL 3 con HFT (tolerancia de error de hardware) = 1 (según EN 62061);
- por lo menos cada 12 meses para PL d con categoría 3 (según EN ISO 13849-1) o SIL 2 con HFT (tolerancia de error de hardware) = 1 (según EN 62061)

Los equipos dañados o defectuosos se deberán sustituir.

7. Desmontaje y retirada

7.1 Retirada

El dispositivo de seguridad sólo debe desmontarse estando libre de tensión. Apretar la caja por la parte inferior hacia arriba y sacarlo ligeramente inclinado hacia adelante.

7.2 Retirada

El dispositivos de seguridad se debe retirar de forma adecuada cumpliendo las normas y leyes nacionales.

8. Anexo

8.1 Ejemplos de conexión

Control mediante dos canales, mostrado a través del ejemplo de la monitorización de un resguardo de seguridad con dos contactos A y B, por lo menos uno de ellos como contacto de apertura forzada con pulsador de rearme externo [Ⓡ] (véase fig. 2).

- Nivel de potencia: control de dos canales, adecuado para el refuerzo de contactos o la multiplicación de contactos mediante contactores o relés con contactos guiados monitorizados.
- El control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de monitorización.
- Se detectan cortocircuitos entre hilos de los circuitos de monitorización.

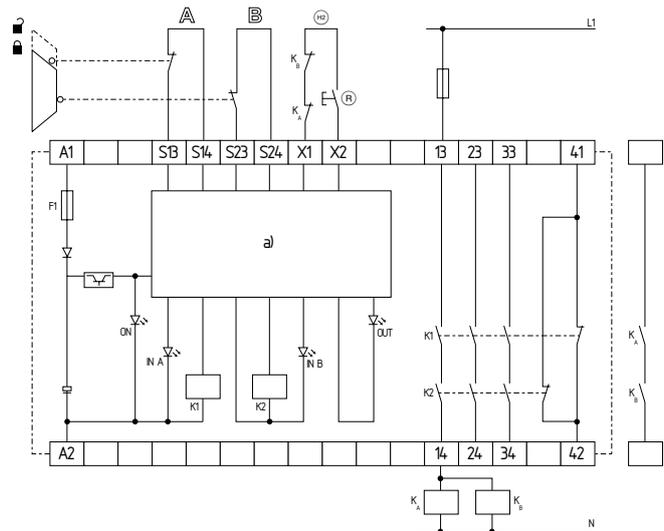


Fig. 2

a) Lógica de control

[Ⓡ] = circuito de realimentación

Control mediante dos canales, mostrado a través del ejemplo de una alfombra de seguridad con pulsador de rearme externo (véase fig. 2.1)

- El control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de monitorización.
- Para el uso de alfombras de seguridad del tipo SMS 4 (Schmersal)

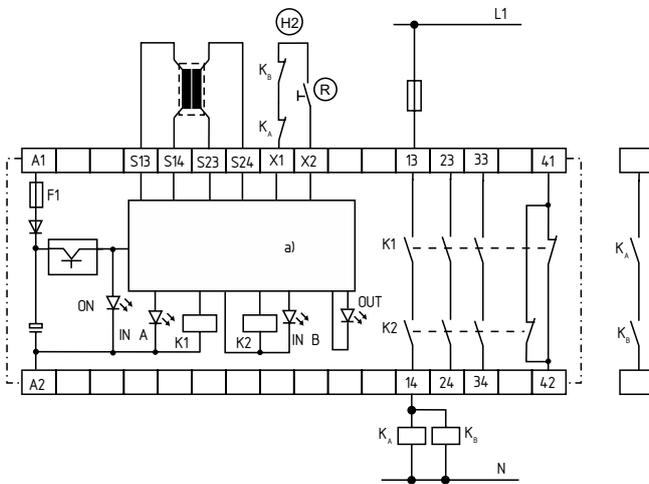


Fig. 2.1
a) Lógica de control
Ⓜ = circuito de realimentación

8.2 Configuración inicial

Pulsador de inicio/arranque externo (véase fig. 3)

- El pulsador de rearme externo se incorpora en serie en el circuito de realimentación.
- El inicio/arranque manual o resp. la activación del relé se realiza al pulsar el pulsador (¡no al soltarlo!).

Inicio/arranque automático (véase fig. 4)

- El inicio/arranque automático se ejecuta - como se muestra en la figura - incorporando el circuito de realimentación. Si no se precisa de circuito de realimentación, este deberá sustituirse por un puente.
- **ATENCIÓN: ¡No permitido sin medidas adicionales en caso de peligro de pisar hacia atrás!**
- Al utilizar el módulo en modo de funcionamiento "Inicio/arranque automático" debe evitarse un rearme/rearranque automático tras la parada en caso de emergencia según EN 60204-1 sección 9.2.3.4.2 a través de un control superior.




Fig. 3



Fig. 4

8.3 Configuración de sensores

Circuito de Paro de Emergencia de dos canales con pulsadores según EN ISO 13850 y EN 60947-5-5 (véase fig. 5)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en los circuitos de control.
- Se detectan cortocircuitos entre hilos entre los circuitos de control.
- Se puede lograr la cat. 4 - PL e según EN ISO 13849-1

Circuito de monitorización de un resguardo de seguridad de dos canales con dispositivo de seguridad con enclavamiento según EN ISO 14119 (véase fig. 6)

- Con por lo menos un interruptor de posición de apertura forzada.
- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en los circuitos de control.
- Se detectan cortocircuitos entre hilos entre los circuitos de control.
- Se puede lograr la cat. 4 - PL e según EN ISO 13849-1

Alfombra de seguridad según EN ISO 13856-1 (vease fig. 7)

- En combinación con la alfombra de seguridad SMS (marca Schmersal)
- Sin función de rearme
- En este caso, la unión de las entradas se realiza a través de la alfombra de seguridad.
- Al activar la alfombra de seguridad se unen los potenciales de ambas entradas de forma que se genera un cortocircuito entre hilos el dispositivo se desconecta de forma segura.
- Se puede lograr la cat. 3 - PL d según EN ISO 13849-1




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

8.4 Configuración de actuadores

Circuito de un solo canal con circuito de realimentación (véase fig. 8)

- Adecuado para el refuerzo de contactos o la multiplicación de contactos mediante relés o contactores con contactos guiados monitorizados.
- Ⓜ = Circuito de realimentación: Si no se necesita un circuito de realimentación, éste deberá sustituirse por un puente.

Circuito mediante dos canales con circuito de realimentación (véase fig. 9)

- Adecuado para el refuerzo de contactos o la multiplicación de contactos mediante relés o contactores con contactos guiados monitorizados.
- Ⓜ = Circuito de realimentación: Si no se necesita un circuito de realimentación, éste deberá sustituirse por un puente.




Fig. 8

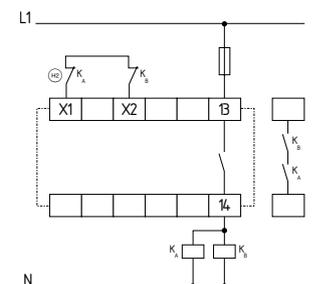


Fig. 9

9. Declaración de conformidad CE

Declaración de conformidad CE



Original
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.

Denominación del producto: SRB301HC/T-24V,
SRB301HC/T-24V-(V.2),
SRB301HC/T-230V

Descripción de la pieza: Combinación de relé de seguridad para circuitos de Paro de Emergencia, monitorización de resguardos de seguridad y alfombras de seguridad

Directivas aplicables: Directiva de Máquinas 2006/42/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM 2014/30/CE
Directiva RoHS 2011/65/CE

Normas aplicadas: EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012

Entidad designada para la homologación de tipo: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Certif. núm.: 0035

Certificación de homologación de tipo CE: 01/205/5158.02/22

Responsable de la recopilación de la documentación técnica: Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Lugar y fecha de emisión: Wuppertal, 5 de octubre de 2022

Firma legal
Philip Schmersal
Director General

SRB301HC/T-E-ES



La declaración de conformidad vigente está a disposición para su descarga en Internet en products.schmersal.com.

