



ES Manual de instrucciones. páginas 1 a 8
Original

Contenido

1 Acerca de este documento

1.1 Función 1

1.2 A quién va dirigido: personal experto autorizado 1

1.3 Símbolos utilizados 1

1.4 Uso previsto 1

1.5 Instrucciones de seguridad generales 1

1.6 Advertencia sobre el uso inadecuado 2

1.7 Exención de responsabilidad 2

2 Descripción del producto

2.1 Código de pedidos 2

2.2 Versiones especiales 2

2.3 Descripción y uso 2

2.4 Datos técnicos 2

2.5 Certificación de seguridad 3

3 Montaje

3.1 Instrucciones generales para el montaje 3

3.2 Dimensiones 3

4 Conexión eléctrica

4.1 Instrucciones generales para la conexión eléctrica 3

5 Funcionamiento y configuraciones

5.1 Función después de conectar la tensión operativa 3

5.2 Funciones de los LED's 3

5.3 Descripción de terminales 4

5.4 Prueba de funcionamiento 4

5.5 Comprobación de la detección de errores 4

5.6 Indicaciones técnicas sobre el circuito 4

6 Puesta en servicio y mantenimiento

6.1 Prueba de funcionamiento 4

6.2 Mantenimiento 4

7 Desmontaje y retirada

7.1 Retirada 5

7.2 Retirada 5

8 Anexo

8.1 Ejemplos de conexión 5

8.2 Configuración inicial 5

8.3 Configuración de sensores 5

8.4 Configuración de actuadores 6

9 Declaración de conformidad CE

1. Acerca de este documento

1.1 Función

El presente manual de instrucciones ofrece la información necesaria para el montaje, la puesta en servicio, el funcionamiento seguro, así como el desmontaje del dispositivo de seguridad. El manual siempre debe conservarse en estado legible y estar accesible en todo momento.

1.2 A quién va dirigido: personal experto autorizado

Todas las acciones descritas en este manual de instrucciones sólo deberán ser realizadas por personal experto debidamente formado y autorizado por el usuario de la máquina.

Sólo instale y ponga en servicio el equipo tras haber leído y entendido el manual de instrucciones, y conocer las normas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes.

La selección y el montaje de los equipos así como su inclusión técnica en el sistema de control van unidos a los conocimientos cualificados de la legislación y normativa aplicable por parte del fabricante de la máquina.

1.3 Símbolos utilizados



Información, sugerencia, nota:

Este símbolo indica que se trata de información adicional útil.



Atención: Si no se observa esta advertencia podrían ocasionarse fallos o errores de funcionamiento.

Advertencia: Si no se observa esta advertencia podrían ocasionarse daños personales y/o daños en la máquina.

1.4 Uso previsto

La gama de productos de Schmersal no está destinada a consumidores privados.

Los productos aquí descritos han sido desarrollados para asumir funciones relativas a la seguridad como parte de una instalación completa o una máquina individual. Es responsabilidad del fabricante de la instalación o máquina asegurar la seguridad del funcionamiento en general.

El dispositivo de seguridad sólo puede ser utilizado siguiendo las indicaciones que se presentan a continuación o para aplicaciones autorizadas por el fabricante. Encontrará más detalles sobre el ámbito de aplicación en el capítulo 2 "Descripción del producto".

1.5 Instrucciones de seguridad generales

Deberán cumplirse las instrucciones de seguridad incluidas en el manual de instrucciones, así como las normas nacionales relativas a la instalación, seguridad y prevención de accidentes.



Encontrará más información técnica en los catálogos de Schmersal y/o en el catálogo online disponible en Internet en products.schmersal.com.

No se garantiza la exactitud del contenido. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en favor del progreso técnico.

No se conocen riesgos residuales si se observan las indicaciones relativas a la seguridad, así como las instrucciones para el montaje, la puesta en servicio, el servicio y el mantenimiento.

1.6 Advertencia sobre el uso inadecuado



El uso inadecuado o distinto al previsto, así como cualquier neutralización/manipulación pueden ocasionar daños personales o a las máquinas/partes de la instalación al utilizar el dispositivo de seguridad.

1.7 Exención de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de daños y fallos de funcionamiento ocasionados por errores de montaje o la no observación de este manual de instrucciones. Tampoco asume responsabilidad alguna por daños derivados del uso de piezas de recambio o accesorios no autorizados.

Por motivos de seguridad está prohibido realizar cualquier tipo de reparación, reforma y modificación arbitraria, que anula la responsabilidad del fabricante sobre daños resultantes de ello.

El relé de seguridad sólo debe ponerse en funcionamiento con la caja cerrada, es decir con la tapa frontal montada.

2. Descripción del producto

2.1 Código de pedidos

Este manual de instrucciones es de aplicación para las siguientes referencias:

SRB301ST①-24V-(V.2)

SRB301ST①-24V-(V.3)

Nº.	Opción	Descripción
①	/CC	terminales con tornillo enchufables 0,25 ... 2,5 mm ²
	/PC	terminales de fuerza de resorte enchufables 0,25 ... 1,5 mm ²
		terminales roscados 0,25 ... 2,5 mm ²



La función de seguridad y en consecuencia la conformidad con la directiva de máquinas sólo se mantendrá si las modificaciones descritas en este manual de instrucciones se realizan de forma correcta.

2.2 Versiones especiales

Para versiones especiales que no figuran en el punto 2.1 "Código de pedidos", los datos mencionados y los que se mencionan a continuación son de aplicación en la medida en que correspondan a la versión fabricada de serie.

2.3 Descripción y uso

Los relés de seguridad, para el uso en circuitos eléctricos de seguridad, han sido previstos para el montaje en armarios eléctricos. Se utilizan para la evaluación de las señales emitidas por interruptores de posición de apertura forzada para funciones de seguridad montados en resguardos de seguridad deslizantes, pivotantes o desmontables, así como en aplicaciones de Paro de Emergencia, interruptores magnéticos de seguridad y AOPDs.

La función de seguridad está definida como la apertura de las habilitaciones 13-14, 23-24 y 33-34 al abrir las entradas S11-S12 y/o S21-S22. Los circuitos de corriente relevantes para la seguridad con los contactos de salida 13-14, 23-24 y 33-34 cumplen con los siguientes requisitos bajo consideración de una evaluación de un valor PFH (véase capítulo 2.5 "Certificación de seguridad"):

- categoría 4 – PL e según EN ISO 13849-1
- corresponde SIL 3 según IEC 61508 y EN 62061

Para determinar el nivel de prestación (PL) según EN ISO 13849-1 de toda la función de seguridad (p.ej. sensor, lógica, actuador) es necesario tener en cuenta todos los componentes relevantes. Además se cumple con los requisitos de las normas EN 81-20/-50 y EN 50156-1.



El concepto general del control en el que se incorpore el componente de seguridad deberá validarse según las normas relevantes.

2.4 Datos técnicos

Datos generales:

Normas:	EN 50156-1, EN 60947-5-1, EN 60947-5-3, EN ISO 13850, EN 81-20/-50, EN ISO 13849-1
Condiciones climatológicas:	EN 60068-2-78
Sujeción:	Sujeción rápida por carriles DIN normalizados según EN 60715
Denominación del conexionado:	EN 60947-1
Material de la caja:	plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilado
Material de los contactos:	AgSnO, autolimpiante, guiado monitorizado
Peso:	240 g
Condiciones para el inicio/arranque:	automático o pulsador de inicio/arranque (monitorizado)
Circuito de realimentación disponible (S/N):	sí
Retardo de inicio/arranque con inicio/arranque automático:	típico 100 ms
Retardo de inicio/arranque con pulsador de rearme:	típico 15 ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia":	típico 25 ms / máx. 32 ms
Retardo de desconexión en fallo de alimentación:	típico 100 ms
Tolerancia en caso de caídas de tensión:	típico 80 ms

Datos mecánicos:

Conexionado:	véase 2.1 Código de pedidos
Sección de cables:	véase 2.1 Código de pedidos
Cable de conexión:	rígido o flexible
Par de apriete para terminales de conexión:	0,6 Nm
Terminales enchufables disponibles (S/N):	véase 2.1 Código de pedidos
Vida mecánica:	10 millones de maniobras
Vida eléctrica:	curva de reducción de potencia a disposición bajo solicitud
Resistencia al impacto:	10 g/11 ms
Resistencia a la fatiga por vibración según EN 60068-2-6:	10 ... 55 Hz, Amplitud 0,35 mm
Temperatura ambiente:	-25 °C ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte:	-40 °C ... +85 °C
Grado de protección:	Caja: IP40, Bornes: IP20, Espacio para el montaje: IP54

Valores de aislamiento según EN 60664-1

(aislamiento básico entre circuito de control y circuito de salida):

Tensión de aislamiento nominal U_i :	
- contactos de seguridad:	250 V
Tensión transitoria nominal U_{imp} :	
- contactos de seguridad 13-14, 23-24, 33-34:	4 kV
Categoría de sobretensión:	III
Grado de polución:	2
Resistencia al ruido eléctrico:	según directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Posición de altura:	máx. 2.000 m

Datos eléctricos:


Resistencia de los contactos en estado nuevo:	máx. 100 mΩ
Consumo:	max. 2,0 W / 4,9 VA
Tensión nominal operativa U_e :	24 VDC -15% / +20%, ondulación residual máx. 10% 24 VAC -15% / +10%
Rango de frecuencia:	50 Hz / 60 Hz
Fusible de la tensión operativa:	fusible electrónico interno, corriente de activación > 500 mA, fusible electrónico interno, corriente de activación > 50 mA (S11, S21), rearme tras interrupción de la tensión de alimentación
Corriente y tensión en:	S11-S12, S21-S22: 24 VDC / 10 mA X2: 24 VDC, Impulso de inicio/arranque 2,5 mA / 25 ms X3: 24 VDC, Impulso de inicio/arranque 35 mA / 25 ms

Entradas monitorizadas:

Detección de cortocircuitos entre hilos (S/N):	sí
Detección de roturas de cable (S/N):	sí
Detección de cortocircuito a tierra (S/N):	sí
Número de contactos NA:	0

Número de contactos NC:	2
Longitudes de los cables:	1.500 m con 1,5 mm ² , 2.500 m con 2,5 mm ²
Resistencia de los cables:	máx. 40 Ω
Salidas:	
Cantidad de contactos de seguridad:	3
Cantidad de contactos auxiliares:	1
Cantidad de salidas de aviso:	0
Capacidad de conmutación de los contactos de seguridad:	
- 13-14, 23-24, 33-34:	máx. 250 V, 8 A óhmica (inductiva con circuito de protección adecuado), mín. 10 V / 10 mA corriente acumulada con temperatura ambiente hasta 45 °C: 24 A, 55 °C: 18 A, 60 °C: 12 A
Capacidad de conmutación de los contactos auxiliares:	
	41-42: 24 VDC / 2 A
Fusible de los contactos de seguridad:	
	externo (I _k = 1.000 A) según EN 60947-5-1 fusible 10 A rápido, 8 A lento
Fusible de los contactos auxiliares:	
	externo (I _k = 1.000 A) según EN 60947-5-1 fusible 2,5 A rápido, 2 A lento
Categoría de uso según EN 60947-5-1:	
	AC-15: 230 VAC / 6 A DC-13: 24 VDC / 6 A

Los datos técnicos indicados en este manual son válidos para el uso del equipo con la tensión operativa nominal U_e ±0%.

-  Sólo utilizar conductores de cobre.
Use 60°C/75°C conductors.
Use No. 28-12 AWG wire size only.
Tightening torque: 5 lb in.
Use 60/75°C wire only.

2.5 Certificación de seguridad

Normas:	EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
PL:	hasta e
Categoría de control:	hasta 4
DC:	99% (alto)
CCF:	> 65 puntos
PFH _D :	≤ 2,00 × 10 ⁻⁸ /h
PFD _{avg} :	1,8 × 10 ⁻⁴
SFF:	99%
SIL:	hasta 3
Vida útil:	20 años

El valor PFH de 2,00 × 10⁻⁸/h es de aplicación para las combinaciones de carga de contacto (corriente a través de contactos de habilitación) y número de ciclos de conmutación (n_{oply}) que se indican en la siguiente tabla. Contando 365 días de funcionamiento al año y un funcionamiento durante las 24 horas del día, se obtiene para los relés de contacto los tiempos de ciclo de conmutación (t_{cycle}) que se indican a continuación. Otras aplicaciones bajo demanda

Carga de contacto	n _{oply}	t _{cycle}
20 %	525.600	1,0 min
40 %	210.240	2,5 min
60 %	75.087	7,0 min
80 %	30.918	17,0 min
100 %	12.223	43,0 min

3. Montaje

3.1 Instrucciones generales para el montaje

La sujeción se realiza mediante la sujeción rápida por carriles DIN normalizados según EN 60715.

Colocar el dispositivo por la parte superior en el carril DIN normalizado, inclinándola ligeramente hacia el frente y apretar hacia arriba hasta que encierre.



Para evitar interferencias de compatibilidad electromagnética (CEM), las condiciones físicas del entorno y de operación en el lugar de montaje del producto deben cumplir con el apartado correspondiente a la compatibilidad electromagnética (CEM) de la norma IEC 60204-1.

3.2 Dimensiones

Dimensiones del equipo (Al/An/Pr):

SRB301ST/PCV.2/V.3:	100 x 22,5 x 121 mm
SRB301STV.2/V.3:	120 x 22,5 x 121 mm
SRB301ST/CCV.2/V.3:	130 x 22,5 x 121 mm

4. Conexión eléctrica

4.1 Instrucciones generales para la conexión eléctrica



La conexión eléctrica sólo debe realizarse estando el dispositivo libre de tensión y por personal experto autorizado.



La protección contra el contacto de los equipos conectados y en consecuencia unidos eléctricamente y el aislamiento de los cables deben dimensionarse de acuerdo con la seguridad eléctrica para la tensión más alta que aparezca en el equipo.

Longitud de pelado x del cable

- SRB301STV.2/V.3:	7 mm
- SRB301ST/CCV.2/V.3:	8 mm
- SRB301ST/PCV.2/V.3:	8 mm



Ver ejemplos de conexiones en el anexo

5. Funcionamiento y configuraciones

5.1 Función después de conectar la tensión operativa

El relé de seguridad comprueba si los contactos de habilitación del relé están abiertos. Si el resguardo de seguridad está cerrado y se acciona el pulsador de rearme o se programa un arranque automático, los circuitos de habilitación del relé de seguridad se cierran. Los cables y los interruptores de seguridad conectados no se comprueban hasta abrir los resguardos de seguridad. Esta comprobación espera un cambio de señal en ambas entradas de interruptor en el momento de apertura del resguardo de seguridad. Si este cambio no ocurre, la habilitación también se cerrará, aunque tras cerrar nuevamente el resguardo de seguridad se envíen a las entradas las señales "correctas" para este estado. Al abrir el resguardo de seguridad también se abren las habilitaciones del relé de seguridad.

5.2 Funciones de los LED's

- K1: estado canal 1
- K2: estado canal 2
- U_B: estado de la tensión operativa (LED iluminado si hay tensión de operación en los terminales A1 - A2)
- U_i: estado de la tensión operativa interna (LED iluminado si hay tensión de operación en los terminales A1 - A2 y el fusible no ha reaccionado).
- QS: estado de detección de cortocircuitos entre hilos (LED iluminado, si la detección de cortocircuitos entre hilos está activado).

5.3 Descripción de terminales

Tensiones:	A1	+24 VDC/24 VAC
	A2	0 VDC/24 VAC
Entradas:	S11-S12	Entrada canal 1 (+)
	S21-S22	Entrada canal 2 (+) (sin detección de cortocircuitos entre hilos)
	S21-S22	Entrada canal 2 (-) (con detección de cortocircuito entre hilos)
Salidas:	13-14	Primera habilitación de seguridad
	23-24	Segunda habilitación de seguridad
	33-34	Tercera habilitación de seguridad
	41-42	Contacto NC auxiliar como contacto de señalización:
Inicio/ arranque:	S12-X2	Circuito de realimentación y rearme externo (monitorizados)
	S12-X3	Circuito de realimentación y arranque automático

5.4 Prueba de funcionamiento

1. Conectar tensión de alimentación.
2. Abrir el interruptor de seguridad.
3. Las habilitaciones deben estar abiertas.
4. Cerrar el interruptor de seguridad.
5. Arranque automático o accionar pulsador de rearme.
6. Las habilitaciones deben estar cerradas.

5.5 Comprobación de la detección de errores


Detección "El contacto NC S11-S12 no se abre"


1. Conectar tensión de alimentación.
2. Cerrar el interruptor de seguridad.
3. Arranque automático o accionar pulsador de rearme.
4. Los circuitos de habilitación deben estar cerrados.
5. Desconectar el terminal S22 (simular apertura).
6. Los circuitos de habilitación deben estar abiertos.
7. Conectar nuevamente el terminal S22.
8. Arranque automático o accionar pulsador de rearme.
9. Las habilitaciones deben permanecer abiertas.
10. Desconectar el equipo de la tensión y conectarlo nuevamente.
Se ha alcanzado nuevamente el estado básico.

Detección "El contacto NC S21-S22 no se abre"

1. Conectar tensión de alimentación.
2. Cerrar el interruptor de seguridad.
3. Arranque automático o accionar pulsador de rearme.
4. Los circuitos de habilitación deben estar cerrados.
5. Desconectar el terminal S12 (simular apertura).
6. Los circuitos de habilitación deben estar abiertos.
7. Conectar nuevamente el terminal S12.
8. Arranque automático o accionar pulsador de rearme.
9. Las habilitaciones deben permanecer abiertas.
10. Desconectar el equipo de la tensión y conectarlo nuevamente.
Se ha alcanzado nuevamente el estado básico.

5.6 Indicaciones técnicas sobre el circuito

 Salidas de aviso no puede ser utilizado en circuitos de corriente de seguridad.

 Debido a la manera de funcionar del fusible electrónico, el usuario deberá comprobar que no se genere un peligro por inicio/arranque inesperado en caso de conexiones sin pulsador de rearme (rearme automático).

Apertura de la cubierta frontal (véase fig. 2)

- La apertura de la cubierta frontal se realiza introduciendo y levantando ligeramente con un destornillador para tornillos ranurados en la entalladura de la tapa.
- Estando la cubierta frontal abierta deberán respetarse los requerimientos ESD (descarga electrostática).
- Una vez realizado el ajuste la cubierta frontal deberá montarse nuevamente.



¡No tocar los relés de seguridad hasta que se hayan descargado completamente!

Configuración del interruptor (véase fig. 3)

- La programación de la función para la monitorización de cortocircuitos entre hilos (estado a la entrega) se realiza con el interruptor que se encuentra debajo de la cubierta frontal del relé.
- El interruptor sólo se debe tocar con el dedo o con una herramienta aislada y sin filo cuando esté libre de tensión.
- Pos. nQS (arriba), función de detección de cortocircuitos entre hilos no habilitada: LED QS apagado.
Adecuado para aplicaciones de un solo canal y aplicaciones con salidas con potencial en los circuitos de control.
- Pos. QS (abajo), función de detección de cortocircuitos entre hilos habilitada: LED QS encendido
Adecuado para aplicaciones de dos canales sin salidas con potencial en los circuitos de control.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

6. Puesta en servicio y mantenimiento

6.1 Prueba de funcionamiento

Debe comprobarse el funcionamiento correcto del relé de seguridad. Debe asegurarse lo siguiente:

1. Colocación estable del equipo.
2. Comprobar que el cableado y las conexiones estén en buen estado.
3. Comprobar que la caja del relé de seguridad no esté dañada.
4. Comprobar funcionamiento eléctrico de los sensores conectados y de su efecto sobre el relé de seguridad y actuadores posteriores

6.2 Mantenimiento

Recomendamos realizar regularmente una inspección visual y una prueba de funcionamiento, siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Comprobar que el relé de seguridad esté montado correctamente
2. Comprobar que el cable de alimentación no esté dañado
3. Comprobar el funcionamiento eléctrico



Cuando sea necesaria una comprobación manual de funcionamiento para la detección de una posible acumulación de errores, deberá ser realizada con las frecuencias que se indican a continuación:

- por lo menos mensualmente para PL e con categoría 3 o categoría 4 (según EN ISO 13849-1) o SIL 3 con HFT (tolerancia de error de hardware) = 1 (según EN 62061)
- por lo menos cada 12 meses para PL d con categoría 3 (según EN ISO 13849-1) o SIL 2 con HFT (tolerancia de error de hardware) = 1 (según EN 62061)

Los equipos dañados o defectuosos se deberán sustituir.

7. Desmontaje y retirada

7.1 Retirada

El dispositivo de seguridad sólo debe desmontarse estando libre de tensión.

Apretar la caja por la parte inferior hacia arriba y sacarlo ligeramente inclinado hacia adelante.

7.2 Retirada

El dispositivos de seguridad se debe retirar de forma adecuada cumpliendo las normas y leyes nacionales.


8. Anexo

8.1 Ejemplos de conexión

Control mediante dos canales, mostrado a través del ejemplo de la monitorización de un resguardo de seguridad con dos interruptores de posición, uno de ellos un contacto de apertura forzada con pulsador de rearme externo (véase fig. 4)

- Nivel de potencia: control de dos canales, adecuado para el refuerzo de contactos o la multiplicación de contactos mediante contactores o relés con contactos guiados monitorizados.
- El control detecta roturas de cable, cortocircuitos a tierra y cortocircuitos entre hilos en el circuito de monitorización.
- (R) = circuito de realimentación

SRB301STV.2 /CCV.2 /PCV.2

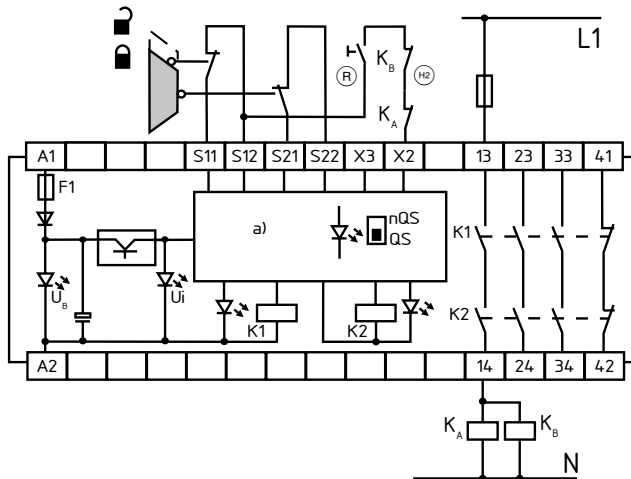

SRB301STV.3 /CCV.3 /PCV.3

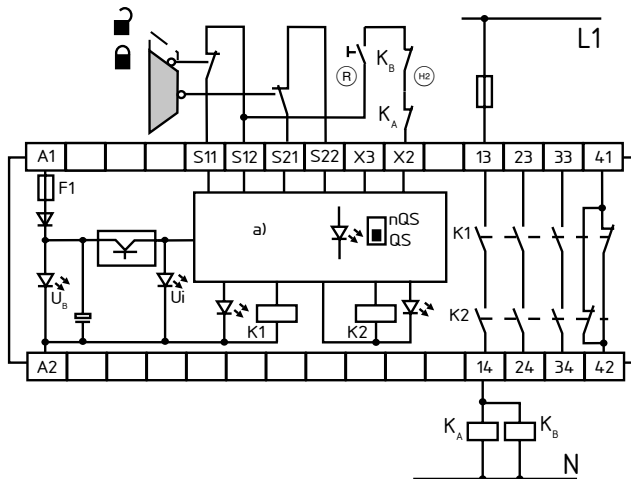


Fig. 4
a) Lógica de control

8.2 Configuración inicial

Pulsador de rearme externo (arranque monitorizado) (véase fig. 5)

- El pulsador de rearme externo se incorpora en serie en el circuito de realimentación.
- La activación del relé de seguridad se realiza mediante el rearme (tras soltarlo) del pulsador de rearme (= "detección de la caída del flanco"). Los errores en el pulsador de rearme, p.ej. un contacto soldado o neutralizaciones/manipulaciones que podrían tener como consecuencia un rearranque no intencionado, son detectados en esta circuito impidiendo la operación de la máquina.

Inicio/arranque automático (véase fig. 6)

- La programación del inicio/arranque automático se realiza mediante la conexión del circuito de realimentación en los bornes S12 - X3. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente.
- **ATENCIÓN: ¡No permitido sin medidas adicionales en caso de peligro de pisar hacia atrás!**
- Al utilizar el relé de seguridad SRB 301ST en modo de funcionamiento "Inicio/arranque automático" debe evitarse un rearme/ rearranque automático tras la parada en caso de emergencia según EN 60204-1 sección 9.2.3.4.2 a través de un control superior.




Fig. 5



Fig. 6

8.3 Configuración de sensores

Circuito de Paro de Emergencia de un canal con pulsadores según EN ISO 13850 y EN 60947-5-5 (véase fig. 7)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de control.
- Se puede lograr la cat. 1 - PL c según EN ISO 13849-1

Circuito de Paro de Emergencia de dos canales con pulsadores según EN ISO 13850 y EN 60947-5-5 (véase fig. 8)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de control.
- No se detectan cortocircuitos entre hilos de los circuitos de control.
- Se puede lograr la cat. 4 - PL e según EN ISO 13849-1 (con cableado protegido).

Circuito de Paro de Emergencia de dos canales con pulsadores según EN ISO 13850 y EN 60947-5-5 (véase fig. 9)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en los circuitos de control.
- Se detectan cortocircuitos entre hilos entre los circuitos de control.
- Se puede lograr la cat. 4 - PL e según EN ISO 13849-1




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

Circuito de monitorización de un resguardo de seguridad de un solo canal con dispositivo de seguridad con enclavamiento según EN ISO 14119 (véase fig. 10)

- Se necesita por lo menos un contacto de apertura forzada.
- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de control.
- Se puede lograr la cat. 1 – PL c según EN ISO 13849-1

Circuito de monitorización de un resguardo de seguridad de dos canales con dispositivo de seguridad con enclavamiento según EN ISO 14119 (véase fig. 11)

- Se necesita por lo menos un contacto de apertura forzada.
- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de control.
- No se detectan cortocircuitos entre hilos de los circuitos de monitorización de puertas.
- Se puede lograr la cat. 4 – PL e según EN ISO 13849-1 (con cableado protegido).

Circuito de monitorización de un resguardo de seguridad de dos canales con dispositivo de seguridad con enclavamiento según EN ISO 14119 (véase fig. 12)

- Se necesita por lo menos un contacto de apertura forzada.
- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en el circuito de control.
- Se detectan cortocircuitos entre hilos de los circuitos de monitorización del resguardo.
- Se puede lograr la cat. 4 – PL e según EN ISO 13849-1




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Control mediante dos canales de resguardos de seguridad (basados en microprocesadores) con salidas de semiconductor tipo P, p.ej. AOPD's según EN IEC 61496 (véase fig. 13)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en los circuitos de control.
- Los cortocircuitos entre hilos de los circuitos de control generalmente son detectados por los resguardos de seguridad. Por ello en este caso el relé de seguridad no dispone de una detección de cortocircuitos entre hilos.
- Cuando se detectan cortocircuitos entre hilos en los circuitos de control a través del resguardo de seguridad: posibilidad de alcanzar cat. 4 – PL e según EN ISO 13849-1.

Control de dos canales de interruptores magnéticos de seguridad según EN 60947-5-3 (véase fig. 14)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en los circuitos de control.
- No se detectan cortocircuitos entre hilos de los circuitos de control.
- Se puede lograr la cat. 3 – PL e según EN ISO 13849-1

Control de dos canales de interruptores magnéticos de seguridad según EN 60947-5-3 (véase fig. 15)

- Este control detecta roturas de cable y cortocircuitos a tierra en los circuitos de control.
- Se detectan cortocircuitos entre hilos entre los circuitos de control.
- Se puede lograr la cat. 4 – PL e según EN ISO 13849-1



La conexión de interruptores magnéticos de seguridad al relé de seguridad SRB301ST sólo está permitida bajo cumplimiento de las exigencias de la norma EN 60947-5-3.

Deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos relativos a los datos técnicos:

- Potencia de conmutación: mín. 240 mW
- Tensión de conmutación: mín. 24 VDC
- Corriente de conmutación: mín. 10 mA



Como ejemplo, estos requisitos son cumplidos por los siguientes sensores de seguridad de Schmersal:

- BNS 33-02Z-2187, BNS 33-02ZG-2187
- BNS 260-02Z, BNS 260-02ZG
- BNS 260-02/01Z, BNS 260-02/01ZG



Al conectar sensores con LED en el circuito de control (circuito de seguridad) debe mantenerse la siguiente tensión nominal de operación:

- 24 VDC con una tolerancia máx. de –5%/+20%
- 24 VAC con una tolerancia máx. de –5%/+10%

Sobretudo al conectar sensores en serie con una caída de tensión en el circuito de control, p.ej. causada por LED's, podrían aparecer problemas de disponibilidad de la función.




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

8.4 Configuración de actuadores

Circuito de un solo canal (véase fig. 16)

- Adecuado para el refuerzo de contactos o la multiplicación de contactos mediante relés o contactores con contactos guiados monitorizados.
- Si no se precisa de circuito de realimentación, este deberá sustituirse por un puente.
- (H) = Circuito de realimentación y pulsador de rearme en serie

Circuito mediante dos canales con circuito de realimentación (véase fig. 17)

- Adecuado para el refuerzo de contactos o la multiplicación de contactos mediante relés o contactores con contactos guiados monitorizados.
- Si no se precisa de circuito de realimentación, este deberá sustituirse por un puente.
- (H) = Circuito de realimentación y pulsador de rearme en serie




Fig. 16

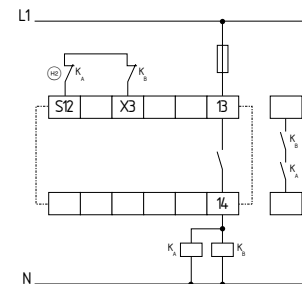


Fig. 17

9. Declaración de conformidad CE

Declaración de conformidad CE



Original
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.

Denominación del producto: SRB301STV.2, SRB301ST/CCV.2, SRB301ST/PCV.2,
SRB301STV.3, SRB301ST/CCV.3, SRB301ST/PCV.3

Año de construcción: véase precinto de caja SRB301ST...

Descripción de la pieza: Relé de seguridad para conexiones de Paro de Emergencia, monitorización de resguardos de seguridad, interruptores magnéticos de seguridad, AOPD's y el uso en instalaciones de combustión

Directivas aplicables:
Directiva de Máquinas ¹⁾ 2006/42/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM 2014/30/CE
Directiva de Ascensores ²⁾ 2011/65/CE
Directiva RoHS

Normas aplicadas:
EN 50156-1:2015
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13850:2015
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
EN ISO 13849-1:2015

Entidad designada para la homologación de tipo: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Certif. núm.: 0035

Certificación de homologación de tipo CE: ¹⁾ 01/205/5284.02/22
²⁾ 01/208/4A/6110.01/21

Responsable de la recopilación de la documentación técnica: Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Lugar y fecha de emisión: Wuppertal, 13. Octubre de 2022

SRB301ST-J-ES

Firma legal
Philip Schmersal
Director General



La declaración de conformidad vigente está a disposición para su descarga en Internet en products.schmersal.com.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemania
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com